


Minimitappning från Stensjön vid överskridande av dämningens gränser

Tappningen baseras på principen att den vid överskridande av dämningens gränser minst ska motsvara den befintliga dammens tappningskapacitet (fullt öppna luckor). Bestämmelsen gäller efter fullt utbyggd tappningskapacitet från Stensjön (befintlig utloppskanal samt ledning mellan Stensjöns utlopp och Grevedämnet) enligt nu sökt tillstånd.

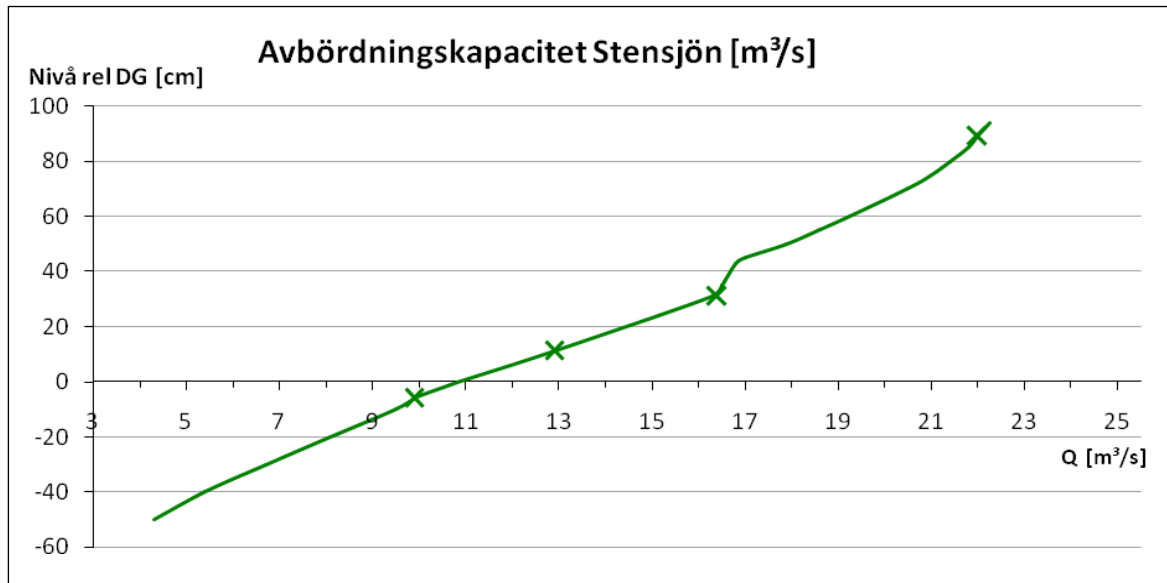

Avbördningstabell - Minimitappning

Vattenstånd, rel. DG, cm	Flöde, m ³ /s
0	11,0
+10	12,6
+20	14,5
+30	16,4
+40	16,7
+50	17,2
+60	18,6
+70	20,2
+80	21,5
+90	22,8
+100	24,0

